


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 (PP)

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

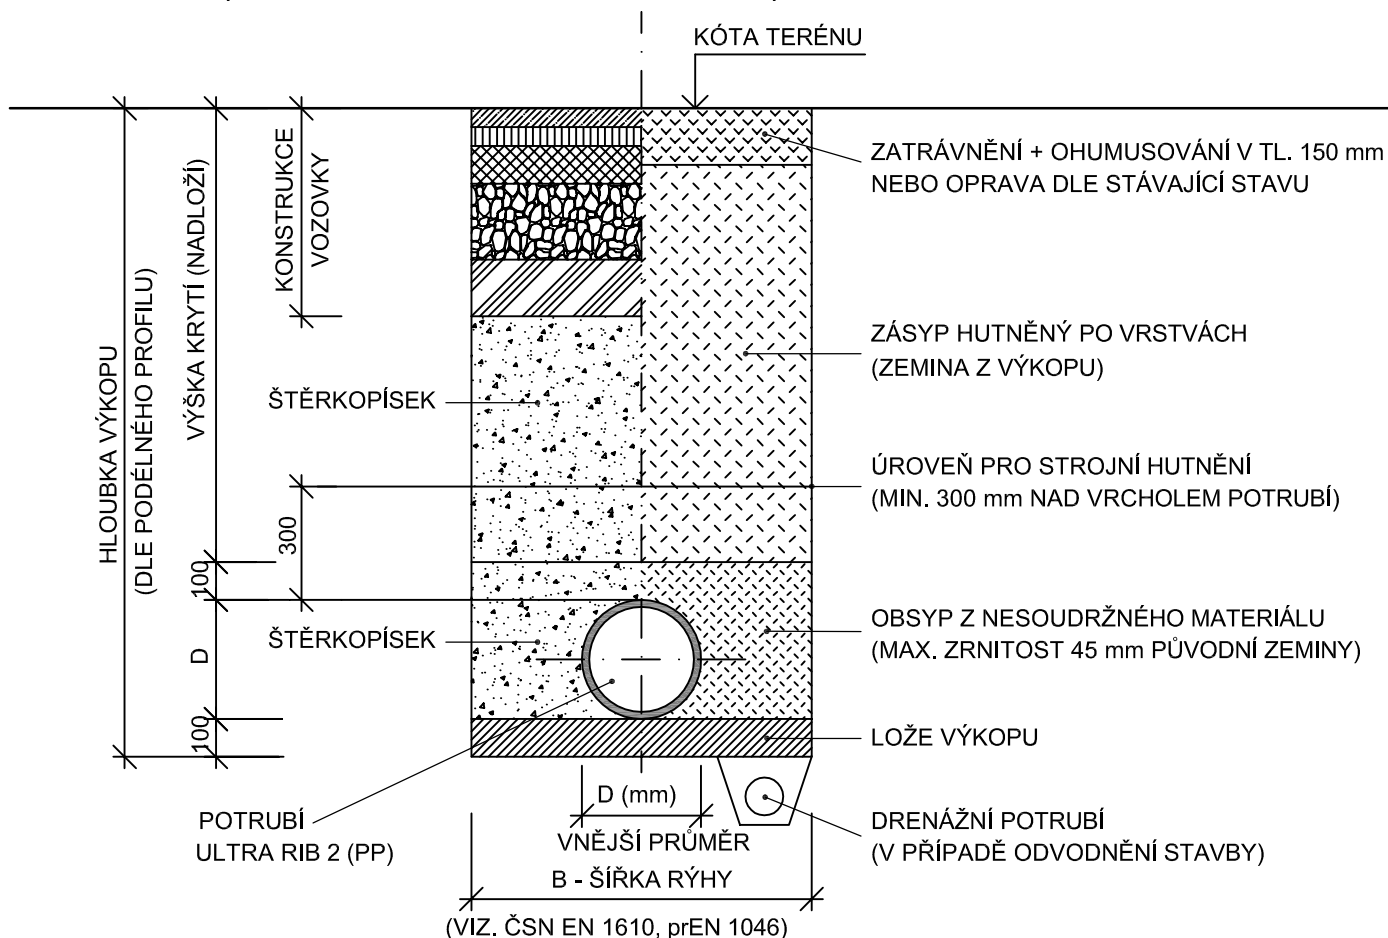

ŠÍŘKA VÝKOPU

| DN | minimální šířka výkopu D + x | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | výkop s pažením | výkop nepažený | |
| | | $\beta > 60^\circ$ | $\beta \leq 60^\circ$ |
| ≤ 225 | D + 0,40 | D + 0,40 | |
| > 225 až ≤ 350 | D + 0,50 | D + 0,50 | D + 0,40 |
| > 350 až ≤ 500 | D + 0,70 | D + 0,70 | D + 0,40 |

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA

| | | | |
|---------|---------------|------------------|---------------|
| Revize: | Popis revize: | Odp. projektant: | Datum revize: |
|---------|---------------|------------------|---------------|

| | | | |
|--|------------------|----------------------------------|----------|
| Tomáš Bešta Družstevní 348, Merklín 334 52 Tel.: +420 724 769 413 E-mail: bestavoda@email.cz | Místo stavby: | Merklín [693197], ul. Arbesova | Paré č.: |
| | Stavební úřad: | Přeštice | |
| | Vypracoval: | Ing. Tomáš Bešta | |
| | Odp. projektant: | Ing. Tomáš Bešta (ČKAIT 0202026) | |
| Investor: Obec Merklín, Zámek 1, 334 52 Merklín | | | |
| Stavba: | | Datum: | |
| ZASÍŤOVÁNÍ STAVEBNÍCH PARCEL - 2.ETAPA | | 12/2019 | |
| | | Stupeň: | |
| | | DÚR+DSP | |
| Obsah: | | Měřítko: | |
| VZOROVÝ ŘEZ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ | | 1:20 | |
| | | Příloha: | |
| | | D.3.3. | |